


Принято на общем
собрании трудового коллектива
ГБУ «СШ № 2 Надтеречного района»
Протокол № 1 от «09» 01 2020 г.

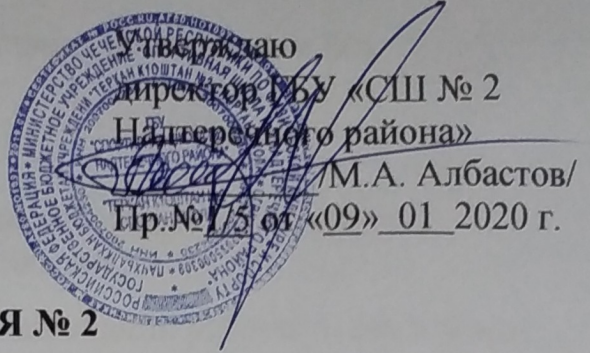

ИНСТРУКЦИЯ № 2

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ГБУ «СШ № 2 НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА».

Настоящая инструкция, устанавливает, общие требования пожарной безопасности, выполнение которых обязательно для всех работающих в ГБУ «СШ № 2 Надтеречного района» и посетителей, которые обязаны строго выполнять его требования в помещениях и на прилегающей территории, решительно действовать в случае возникновения пожара, немедленно принимать меры к его ликвидации, спасению личного состава и имущества.

1. В целях предупреждения пожара или загорания в здании и помещениях

Запрещается:

- 1.1. Курить и пользоваться открытым огнем, курение разрешается только в специально отведенном оборудованном для этого месте.
- 1.2. Пользование без присмотра электронагревательными приборами.
- 1.3. Производить переоборудование электросетей и устройство всякого рода временной электропроводки. Заменять, плавкие предохранители промышленного производства самодельными.
- 1.4. Оставлять без присмотра включенные в электросеть аппараты, установки, радиоприборы, множительную и печатающую технику, настольные лампы и другое оборудование.
- 1.5. Производить облицовку стен, мест общего пользования коридоров лестничных клеток, переходов, холлов горючими отделочными материалами.
- 1.6. Загромождать эвакуационные выходы коридоры, проходы между стеллажами, шкапами, полками, столами оборудованием.
- 1.7. Производить разогрев горюче-смазочных материалов электрогазосварочные работы, покраску поверхностей нитро и масляными красками без письменного разрешения Руководителя.
- 1.8. Хранить в зданиях и помещениях пустые и наполненные газовые баллоны.
- 1.9. Пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью не заключены в резиновые шланги.

1.10. Закрывать рабочие комнаты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещения.

2. Содержание помещений.

2.1. Во всех помещениях после окончания работы электроосвещение, множительная и оргтехника должна быть выключена.

2.2. Все окна и форточки в помещениях, по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты и опечатаны.

2.3. Производить ежедневный противопожарный осмотр помещения после окончания рабочего дня.

2.4. Все ремонтно-строительные работы на территории и в помещениях производить только после согласования с инспекцией Государственного пожарного надзора.

2.5. В коридорах на доступных местах должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки-указатели запасных выходов для эвакуации людей в случае пожара.

2.6. Запрещается устанавливать в коридорах на лестничных клетках на выходах из помещения какие-либо предметы, препятствующие движению людей, служащие расчетную ширину эвакуационных проходов и выходов.

3. Содержание прилегающей территории.

3.1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится изолированных складских помещениях.

3.2. Территория всегда должна находиться в чистоте, весь сгораемый мусор отходы убирать на специально отведенный участок и своевременно их утилизировать.